




3 - OS BARRAMENTOS SERÃO CORRETAMENTE BALANCEADOS DE ACORDO COM O

RECEBIMENTO/CONSUMO DE ENERGIA;
4 - O ATERRAMENTO DAS MASSAS METÁLICAS SERÃO EQUIPOTENCIALIZADOS.

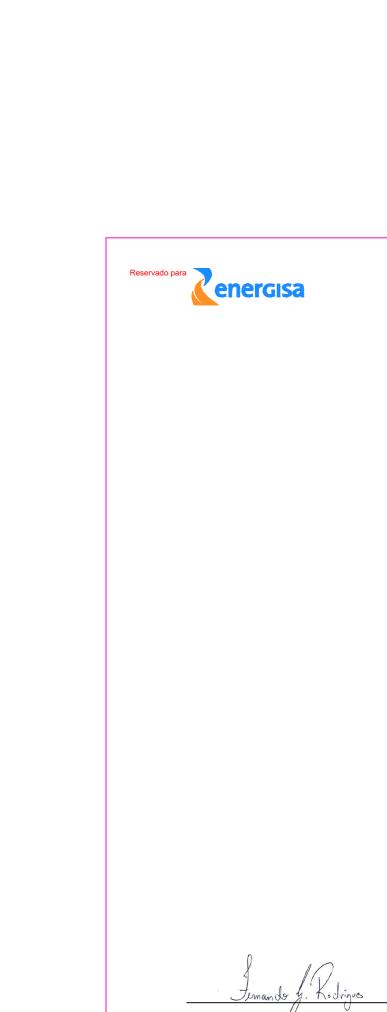

HOSPITAL

RUA CARAMURU

PARAGUAÇU PAULISTA
g-Estado (UF) h-CEP i-Data



PROJETO DE MICRO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

 7-UF
 8-Mês/Ano
 9-Fase
 10-Disciplina
 11-Folha
 12-Revisão
 13-Escala

 SP
 01/2021
 FIN.
 ELE
 05/05
 R00
 S/ESC

Planta Baixa Térreo - Posicionamento do Inversor e Medição SEM ESCALA